



Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Januar

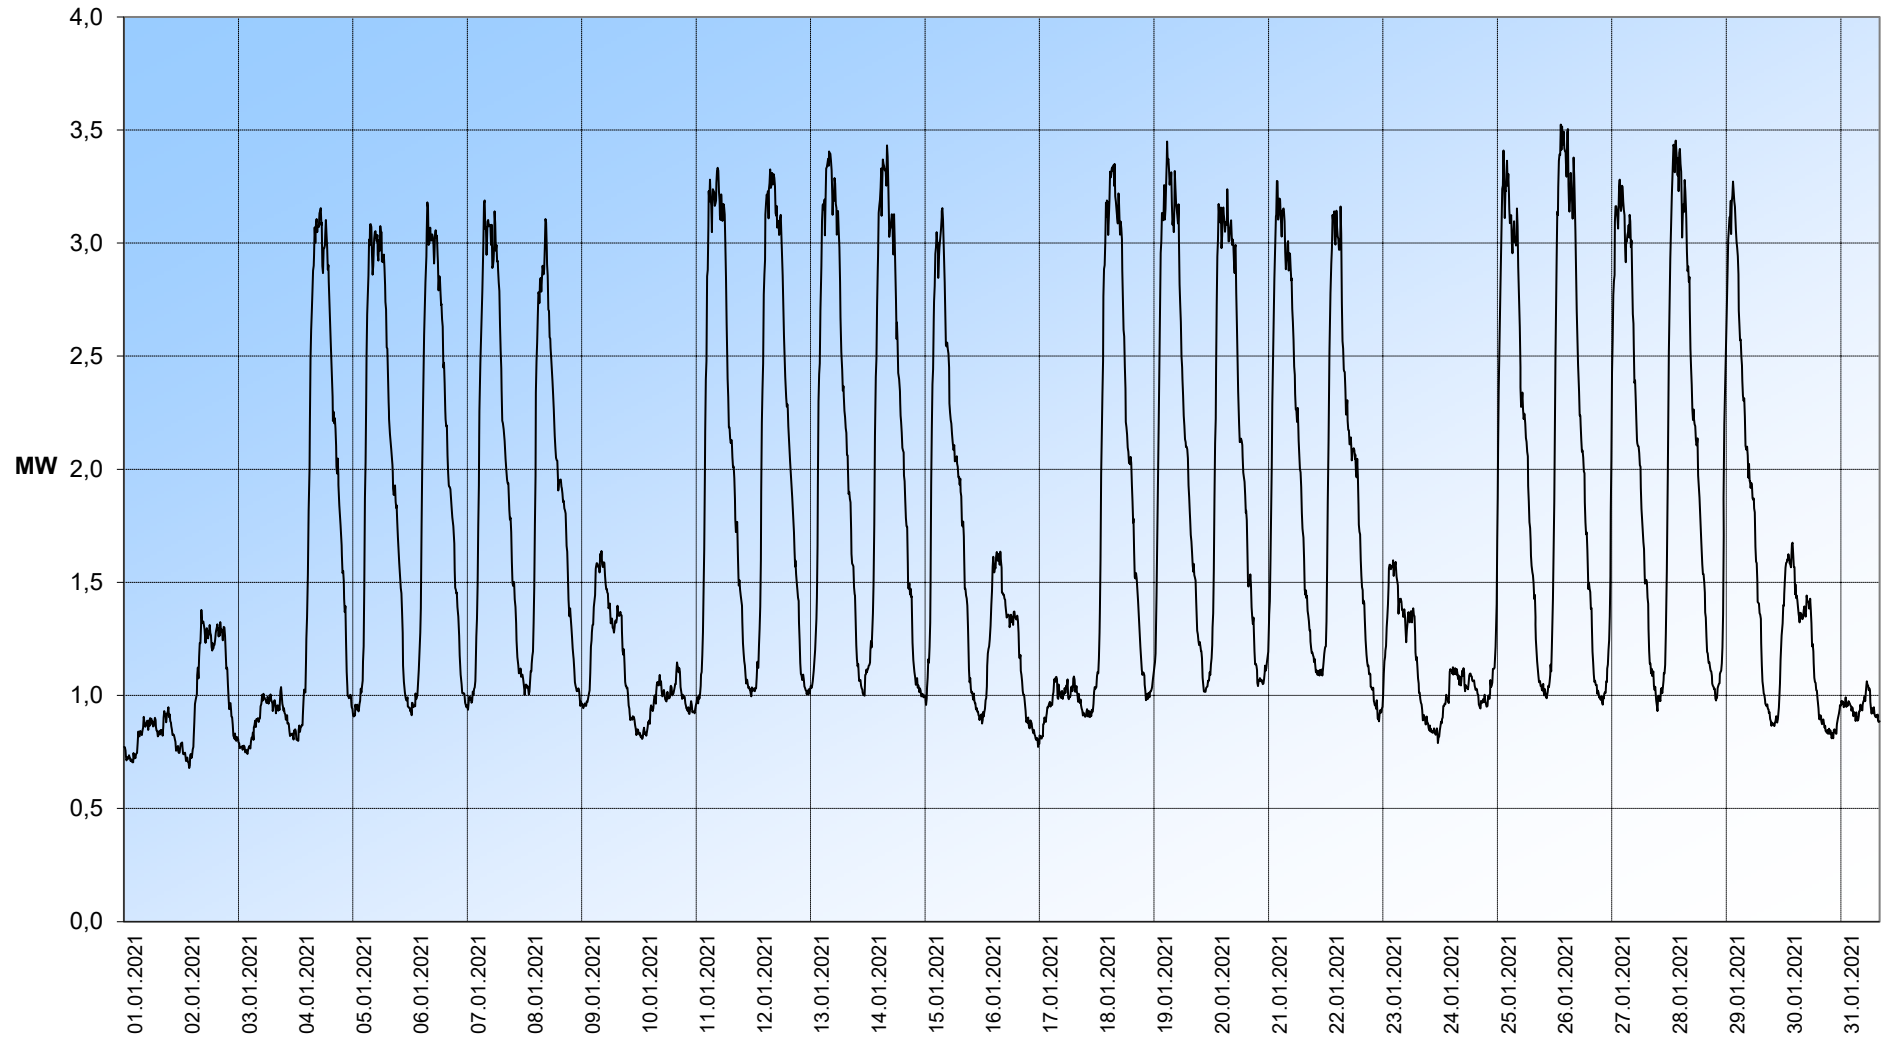


Summenlastgang der MS-NS Normaljahr

Table with columns for dates from 01.01.2021 to 31.01.2021 and a corresponding grid of numerical data values representing the sum load over time.


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Februar

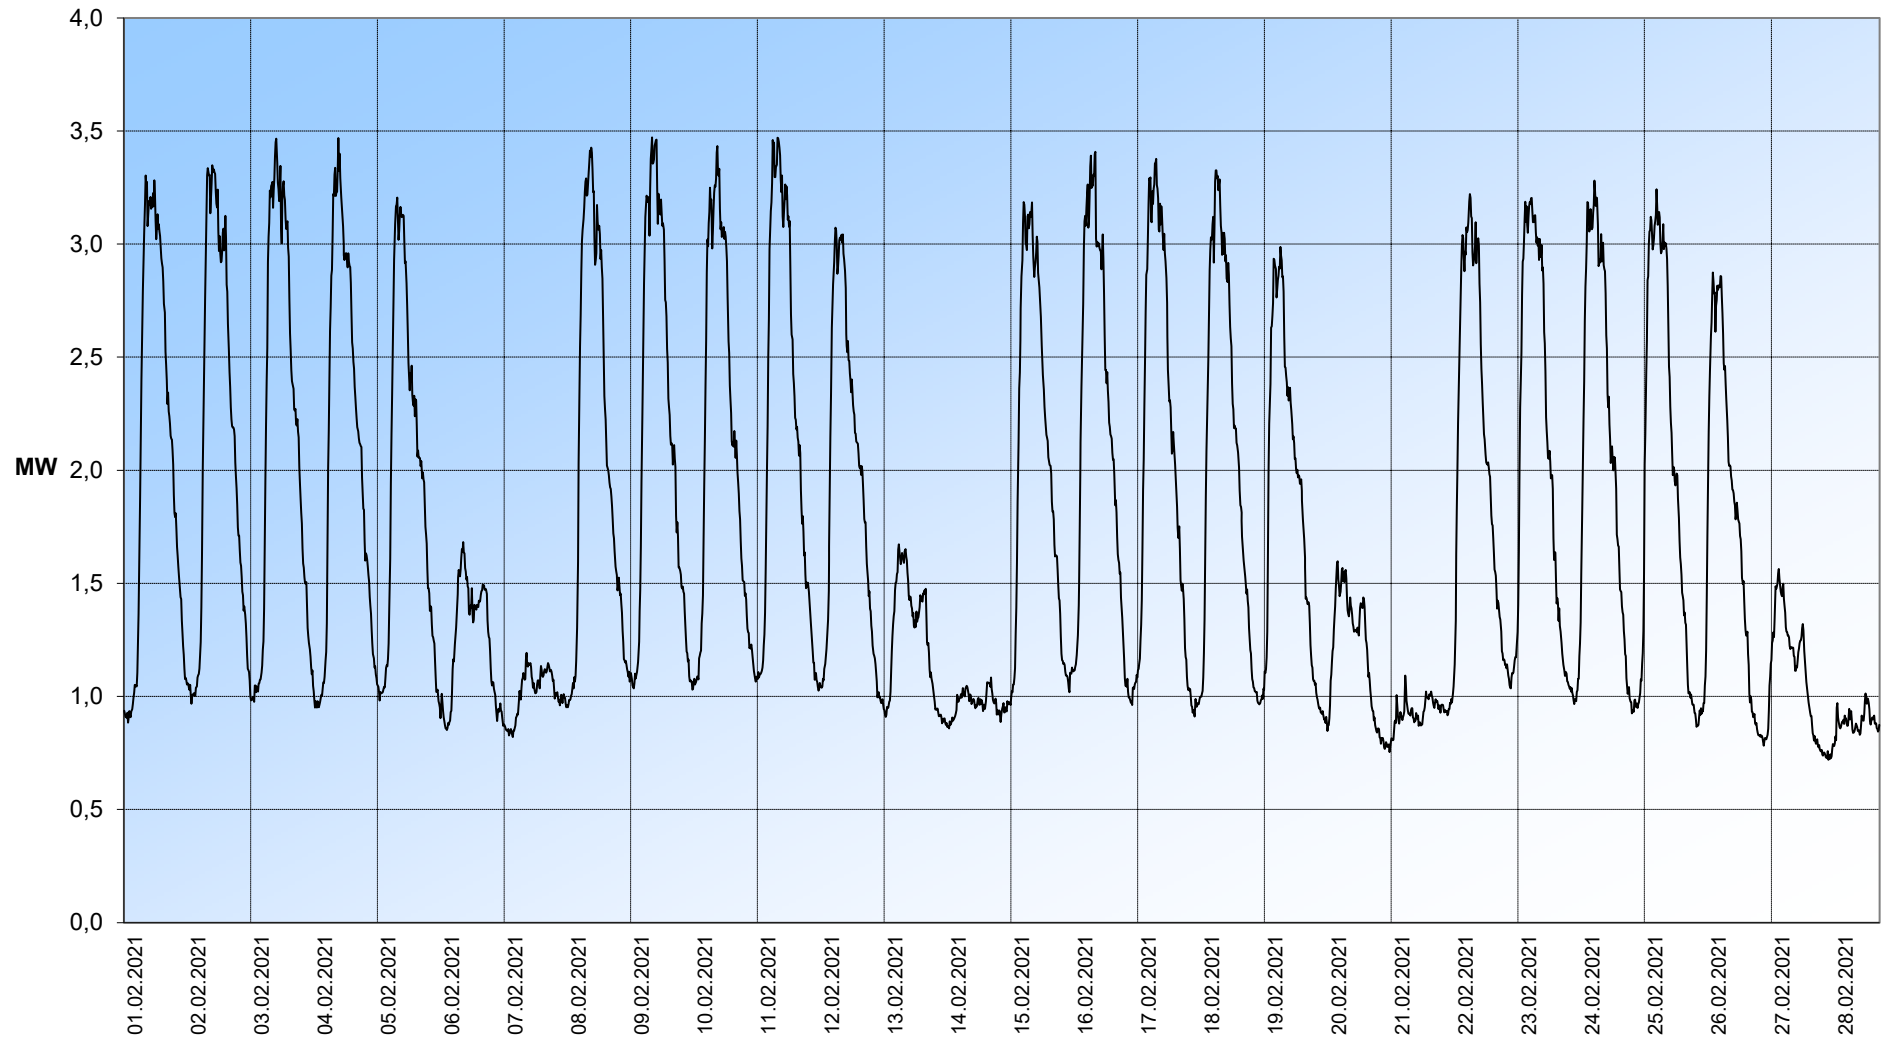


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, März

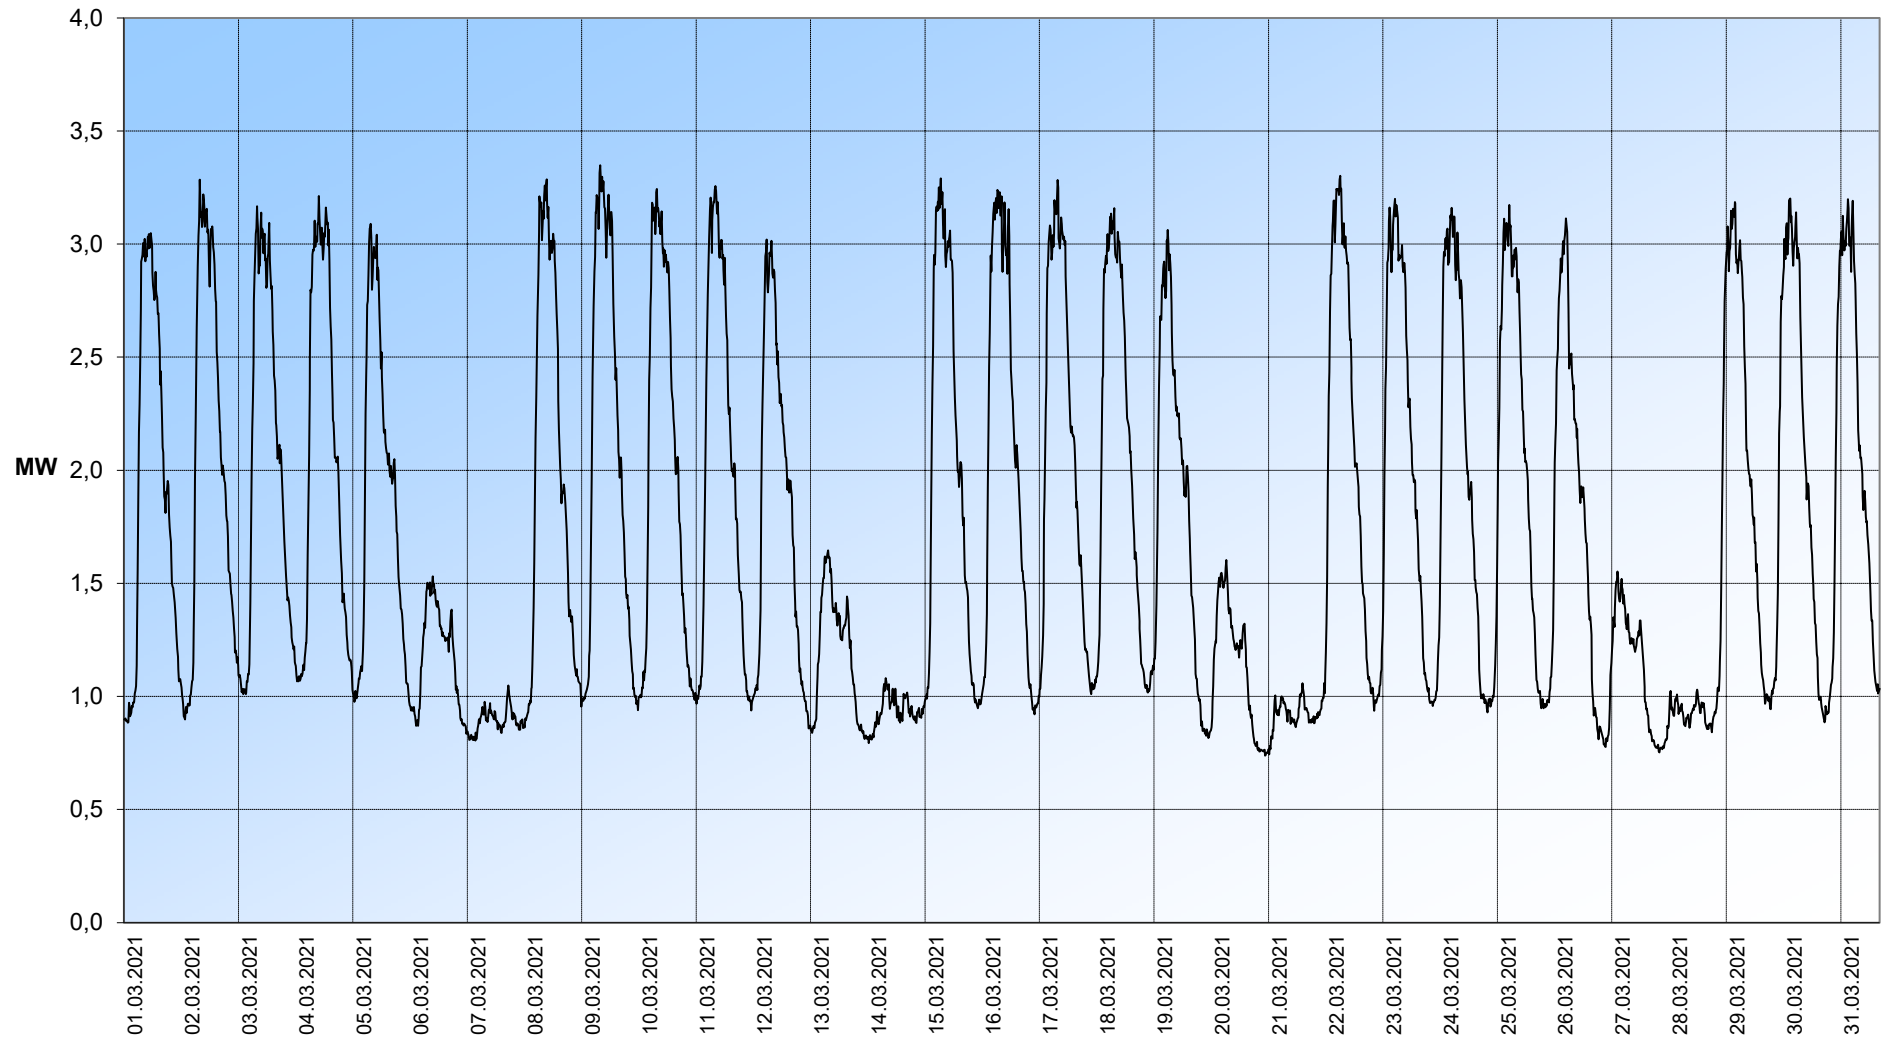


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, April

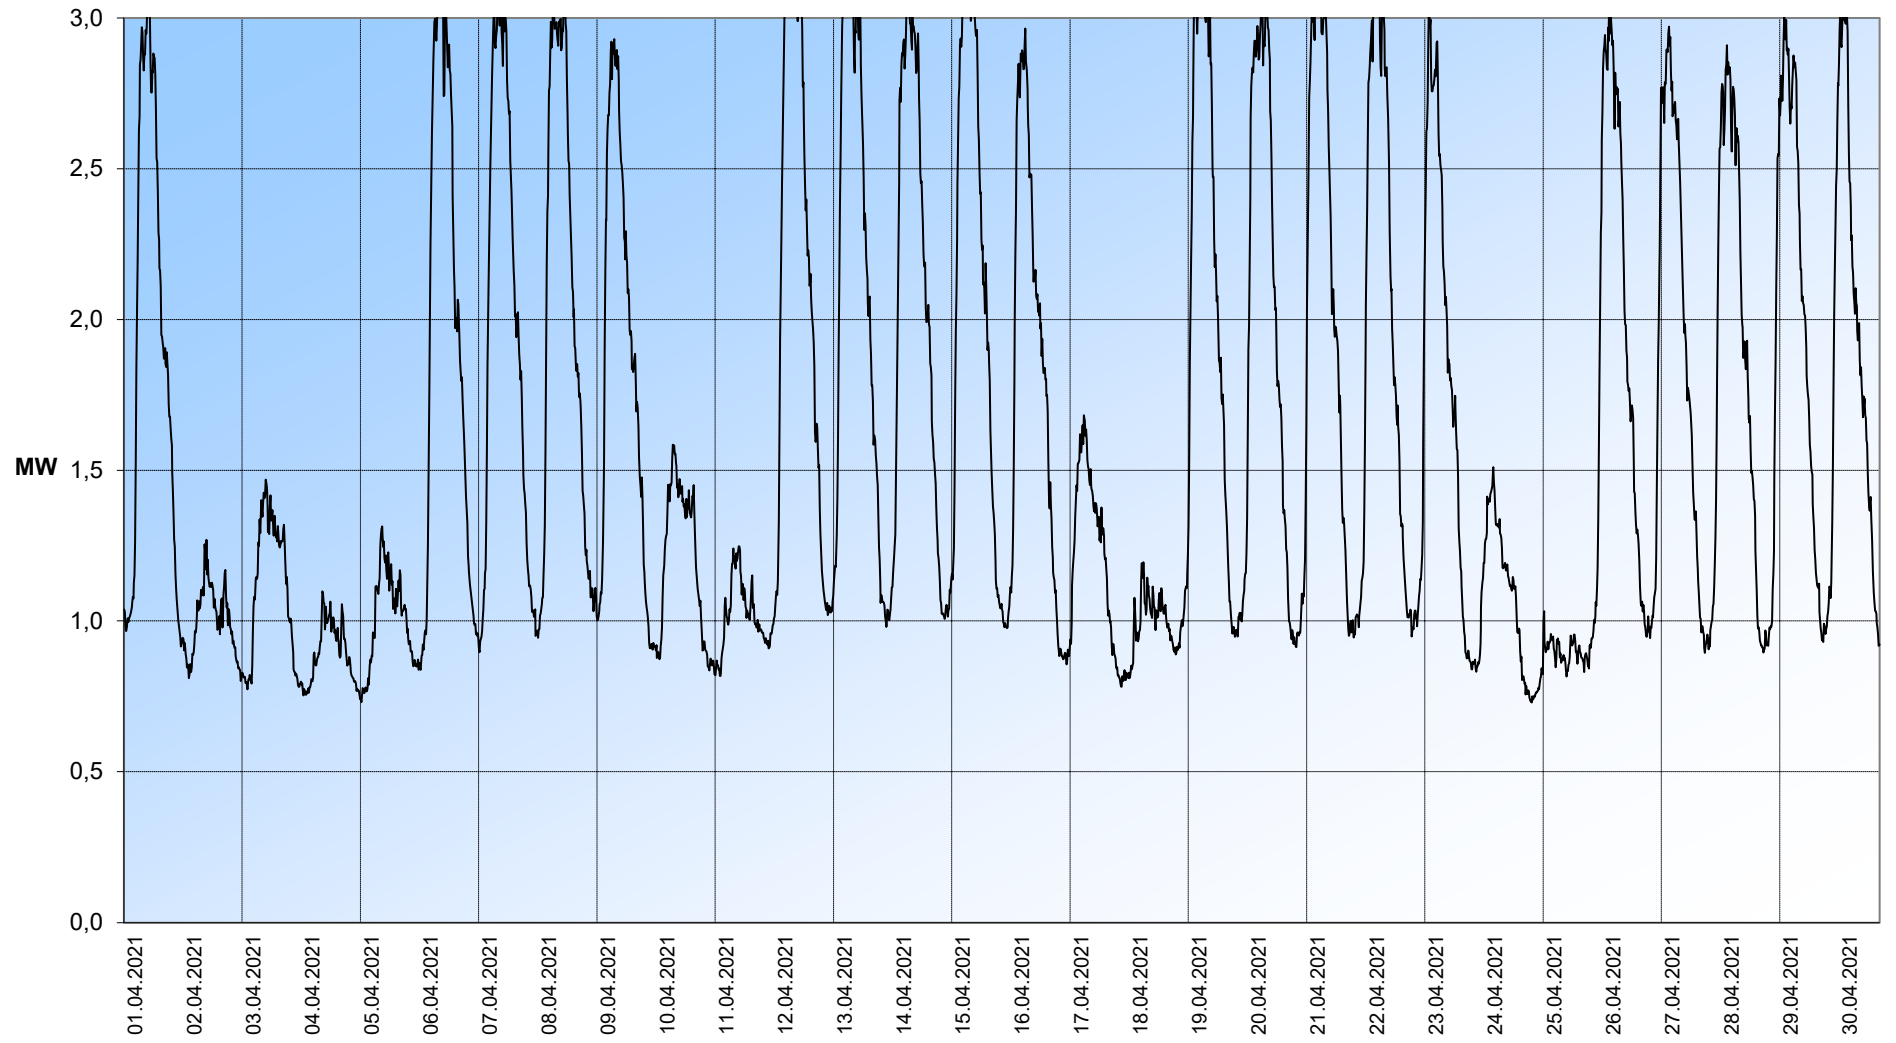


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Mai

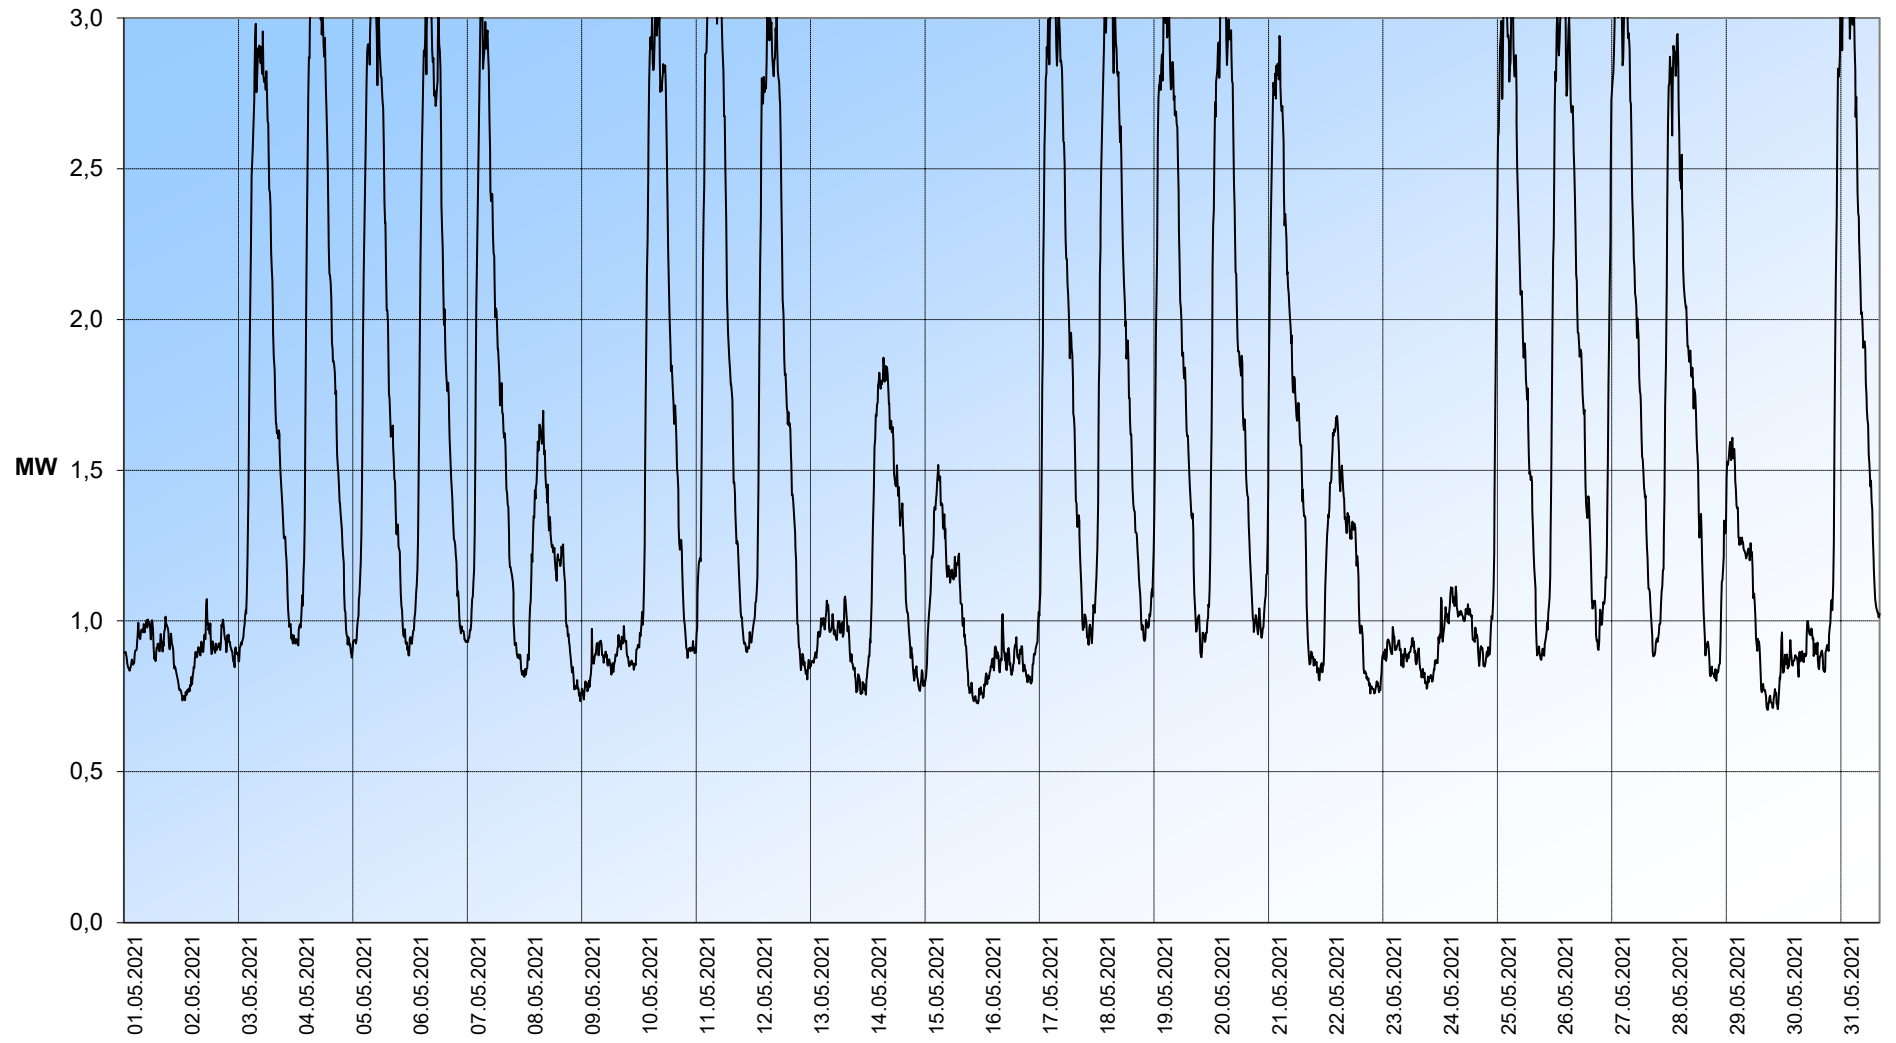


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Juni

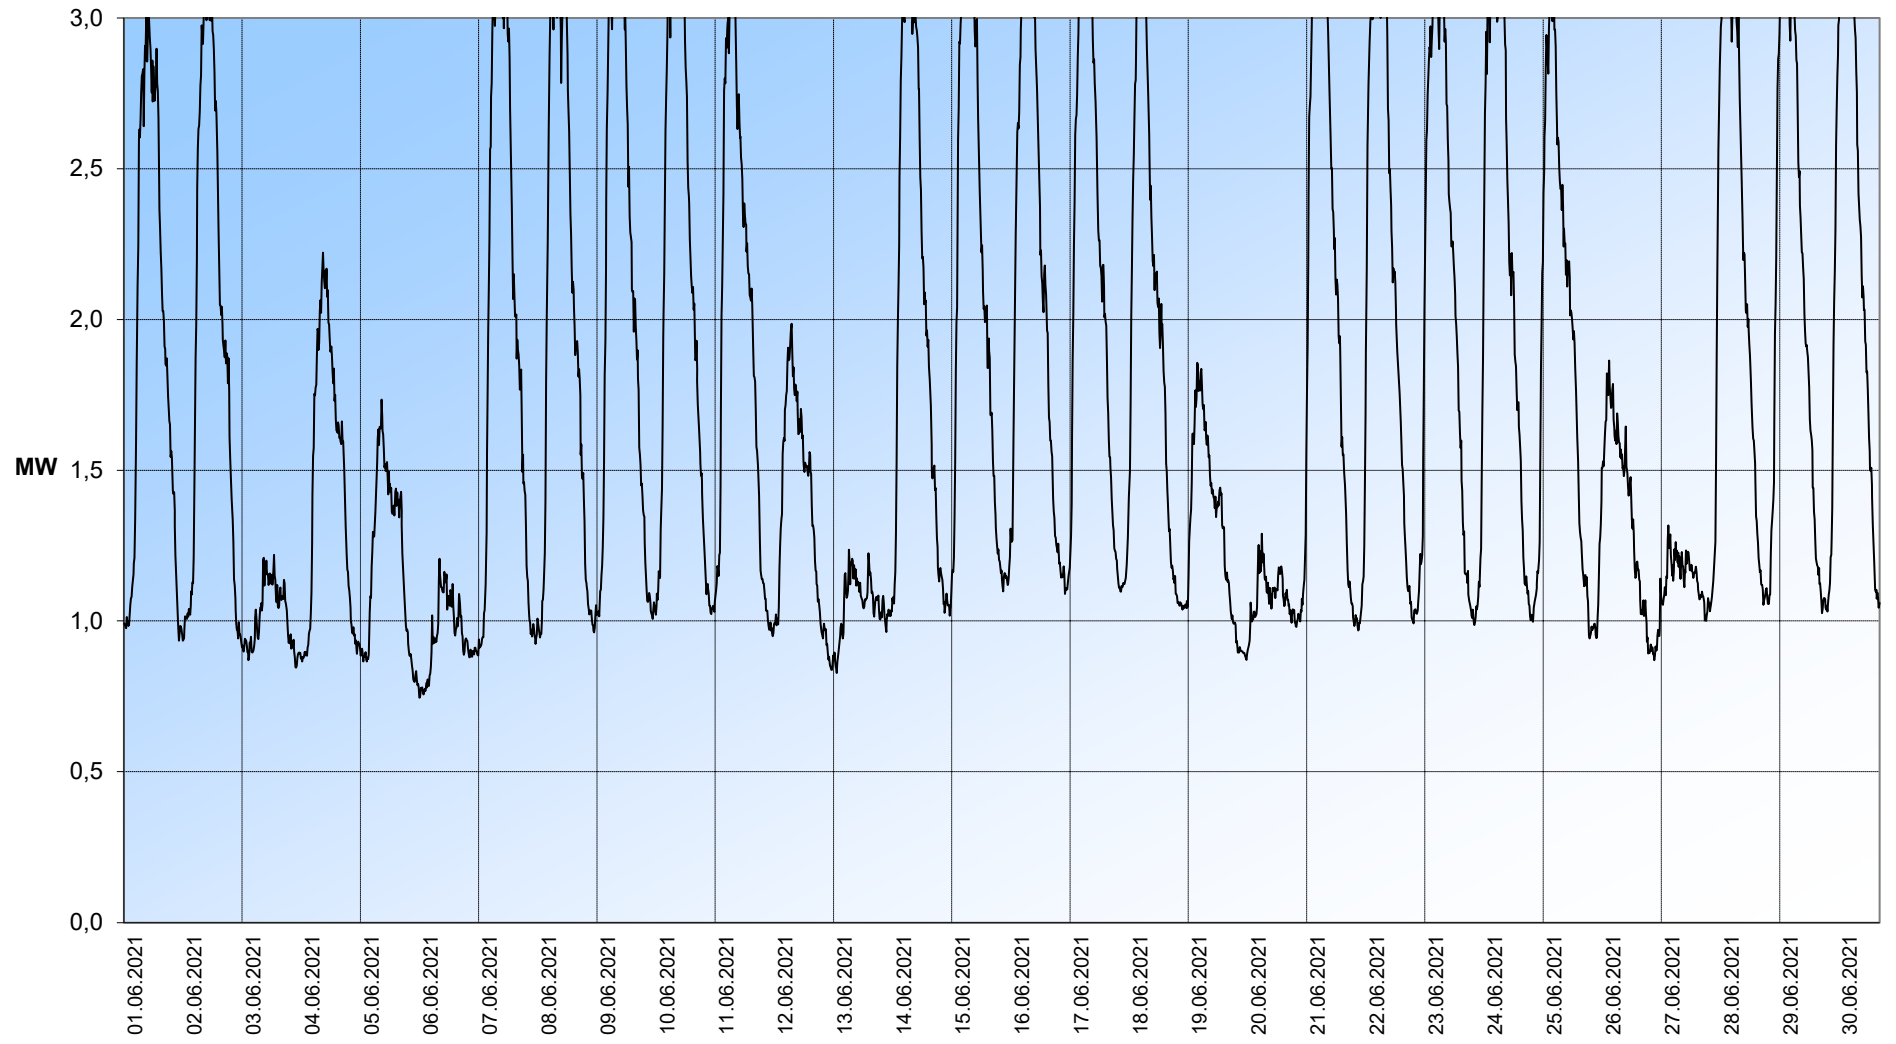


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Juli

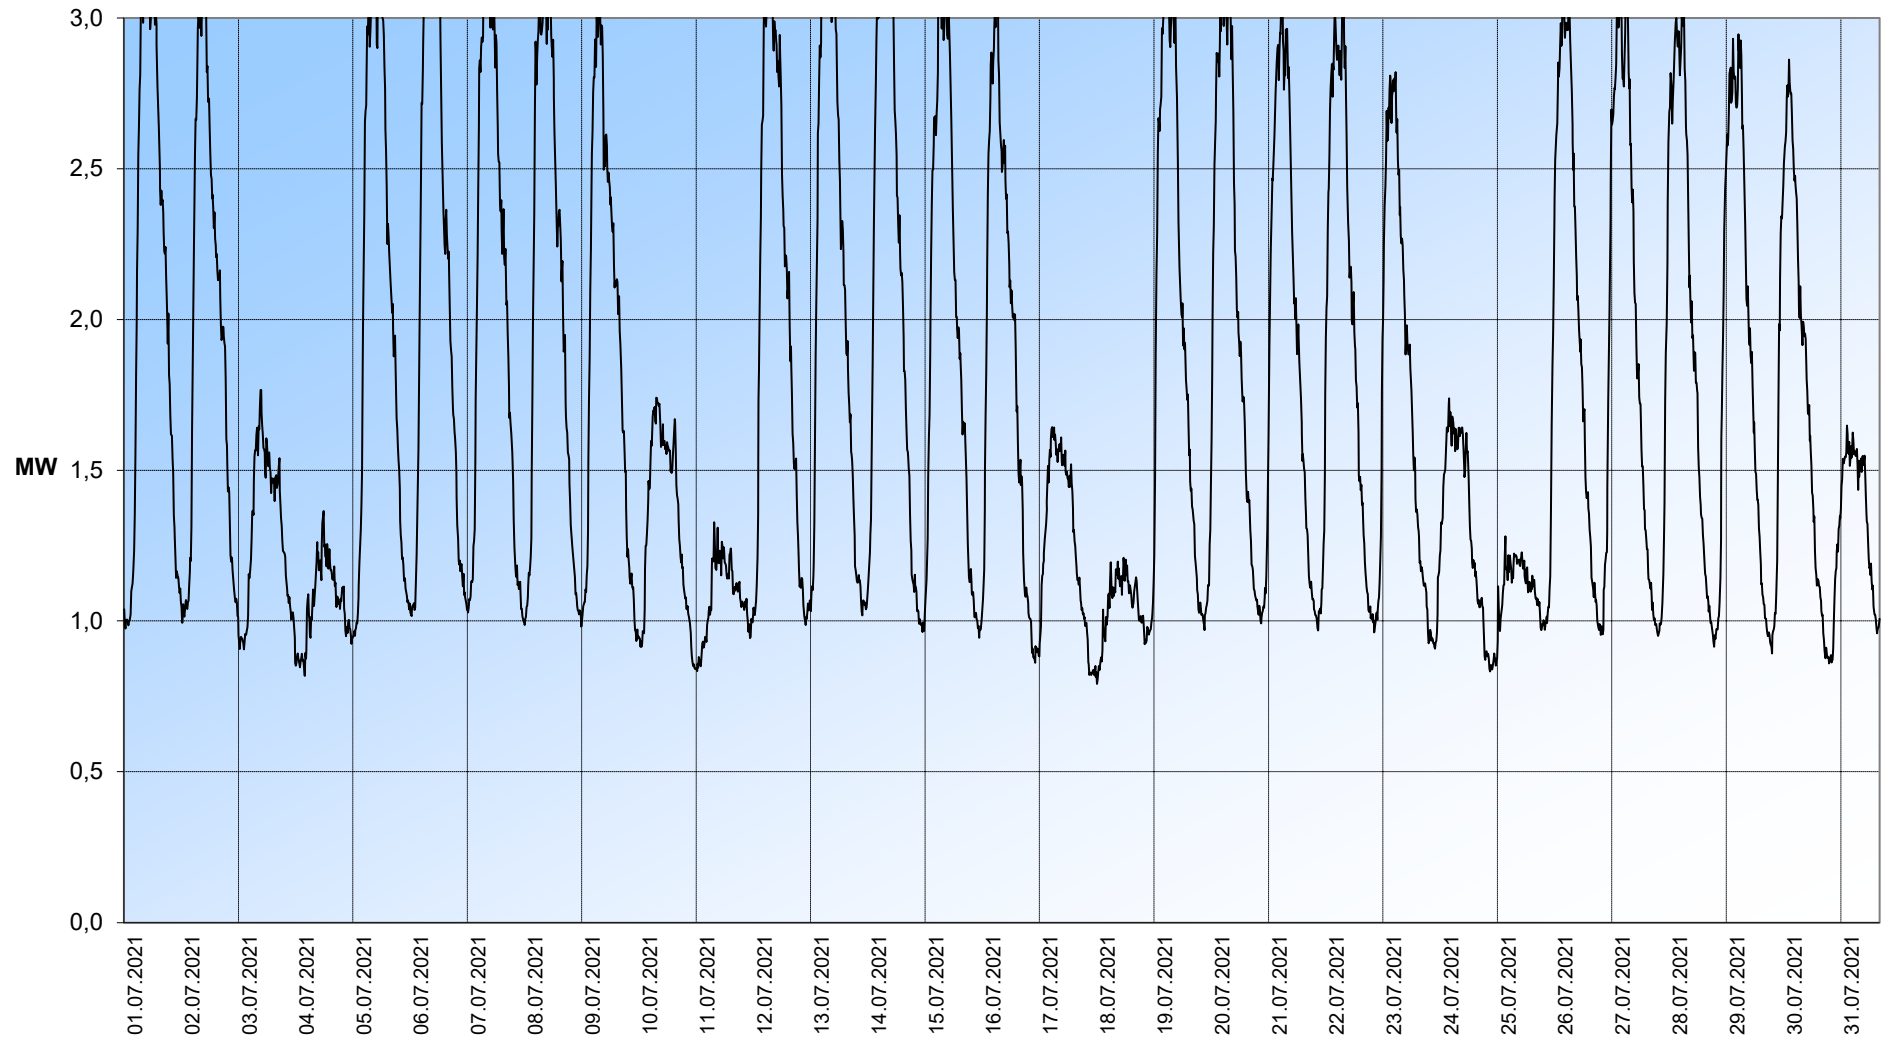


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, August

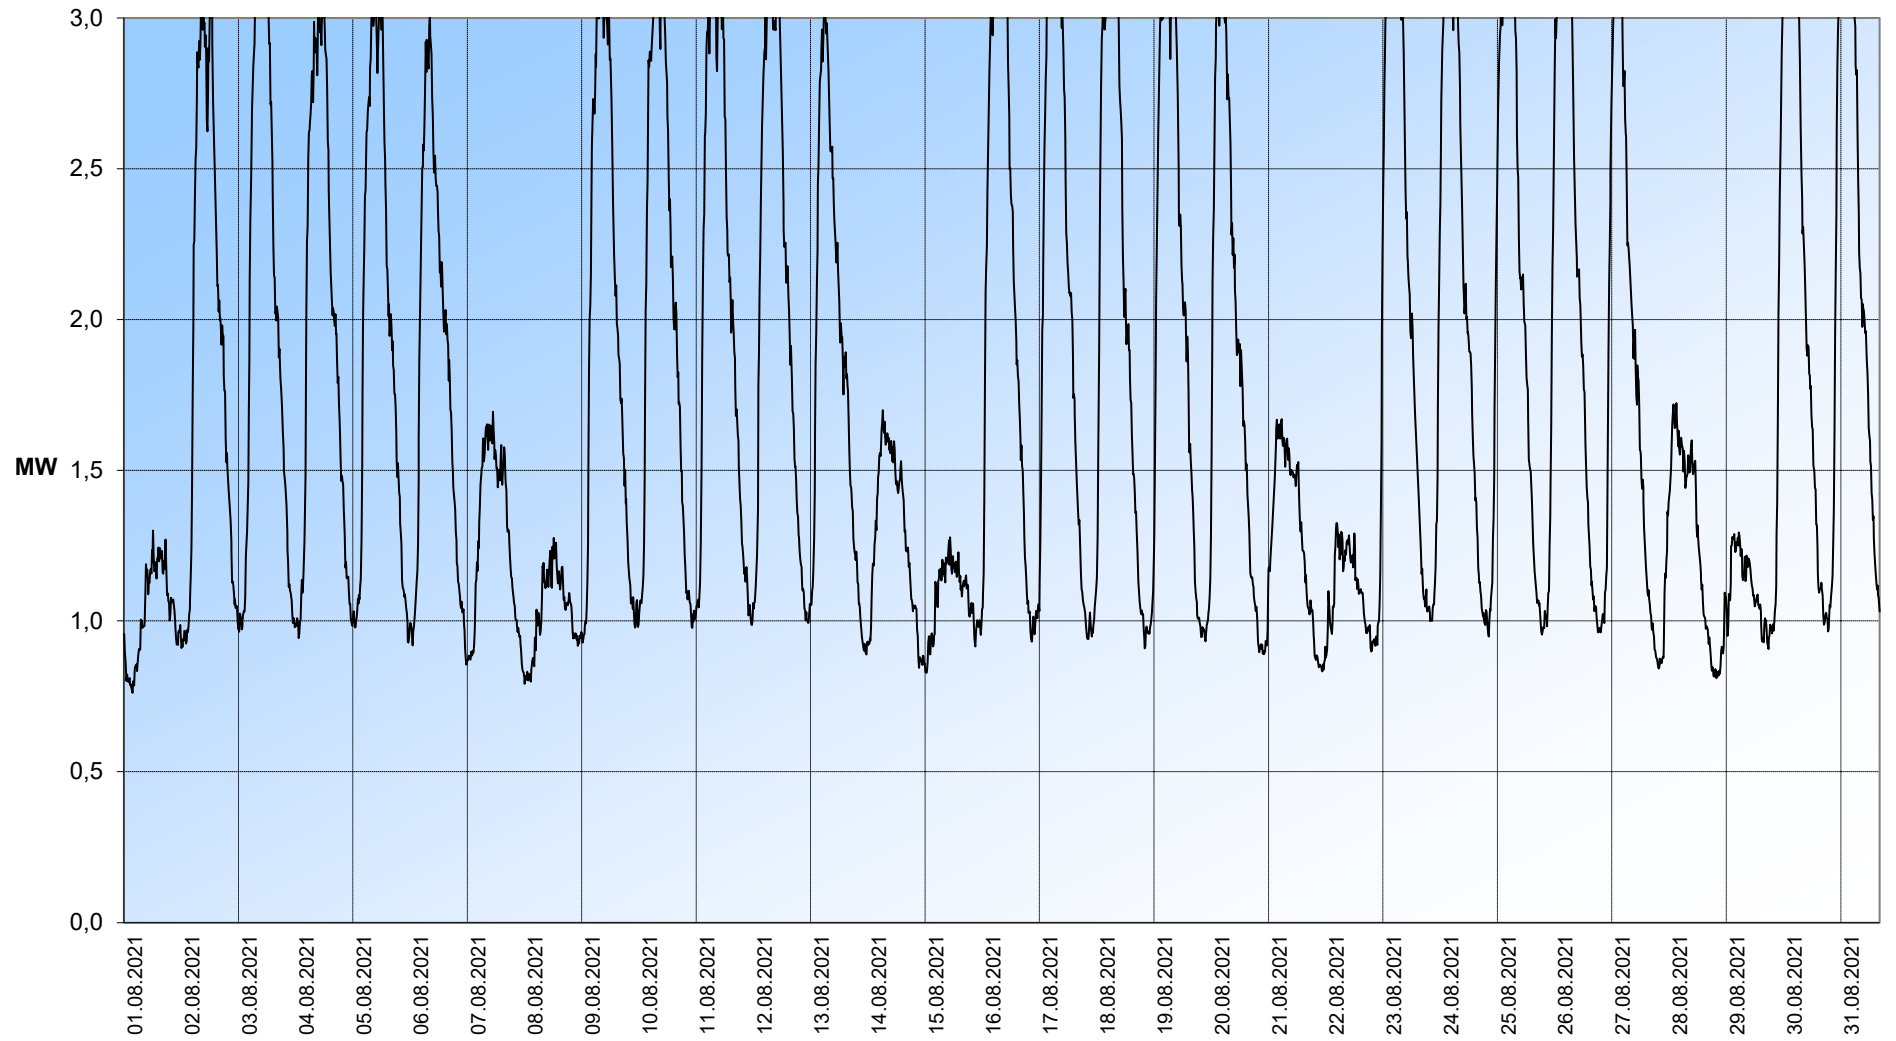


Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, September

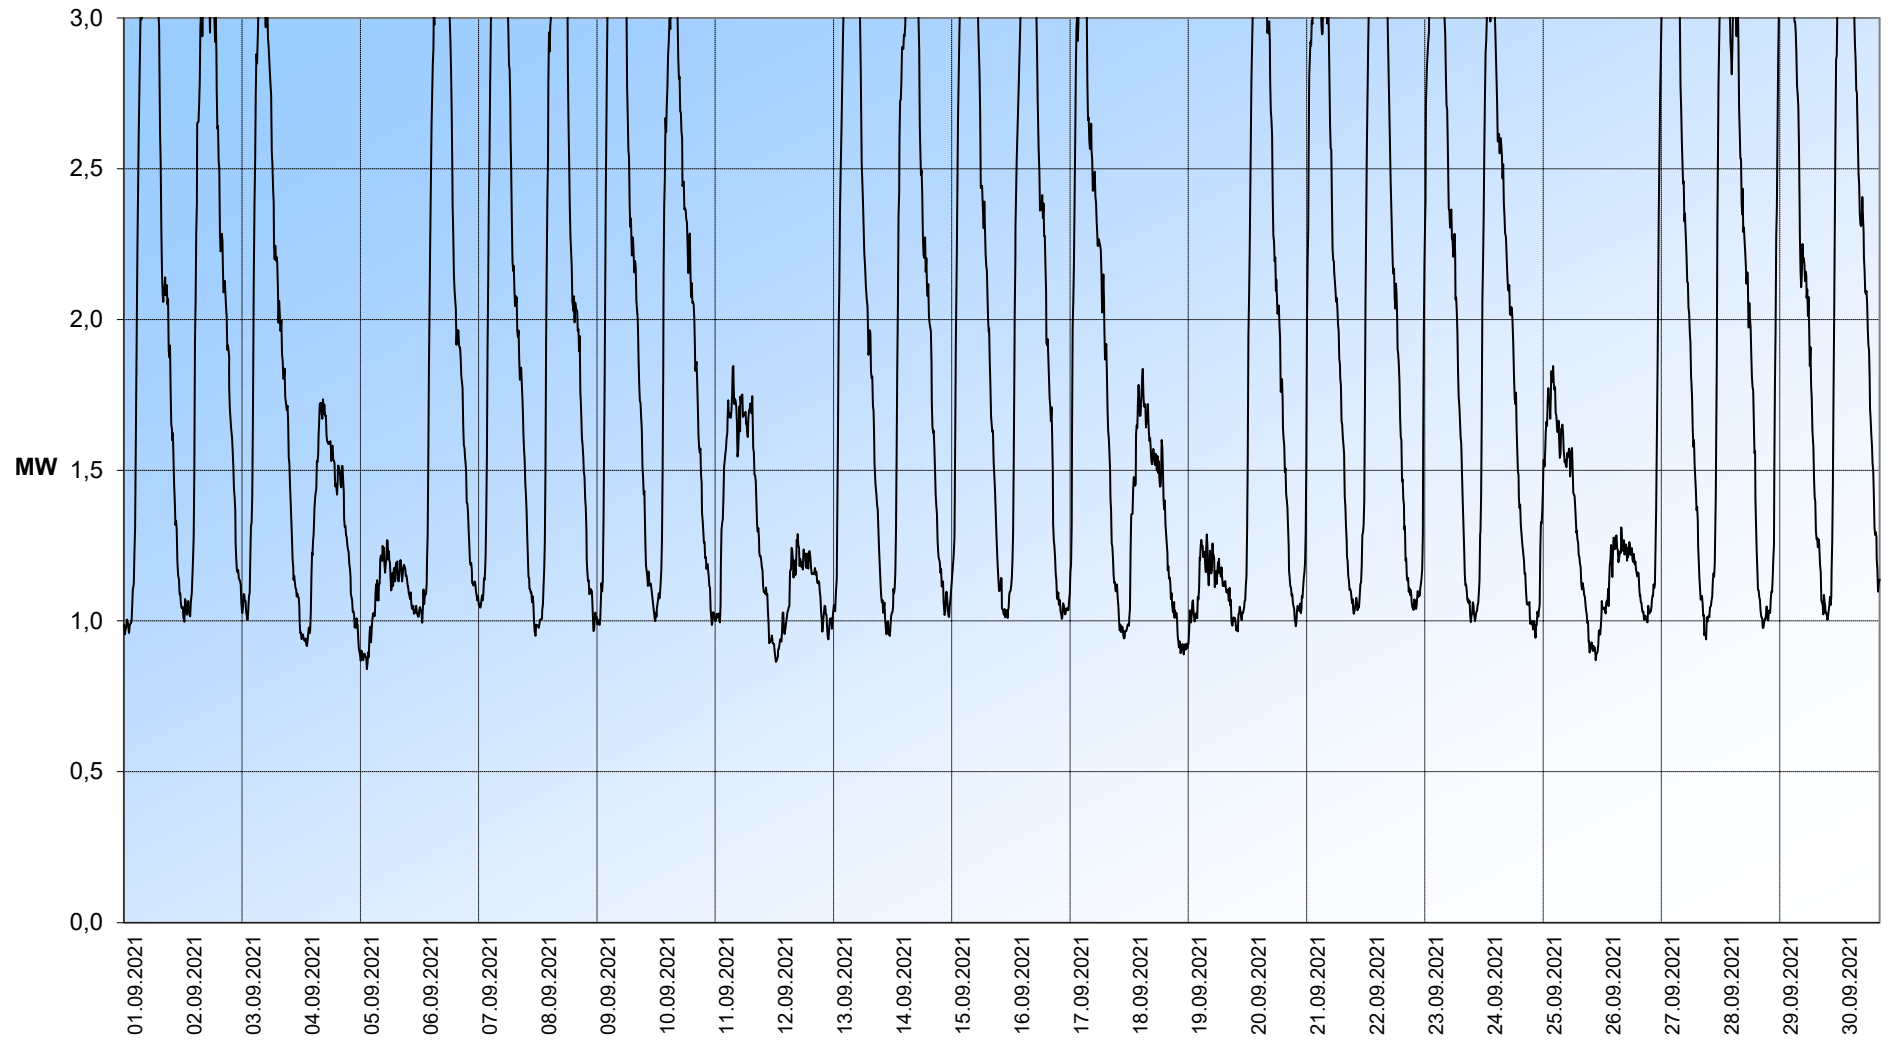

Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Oktober

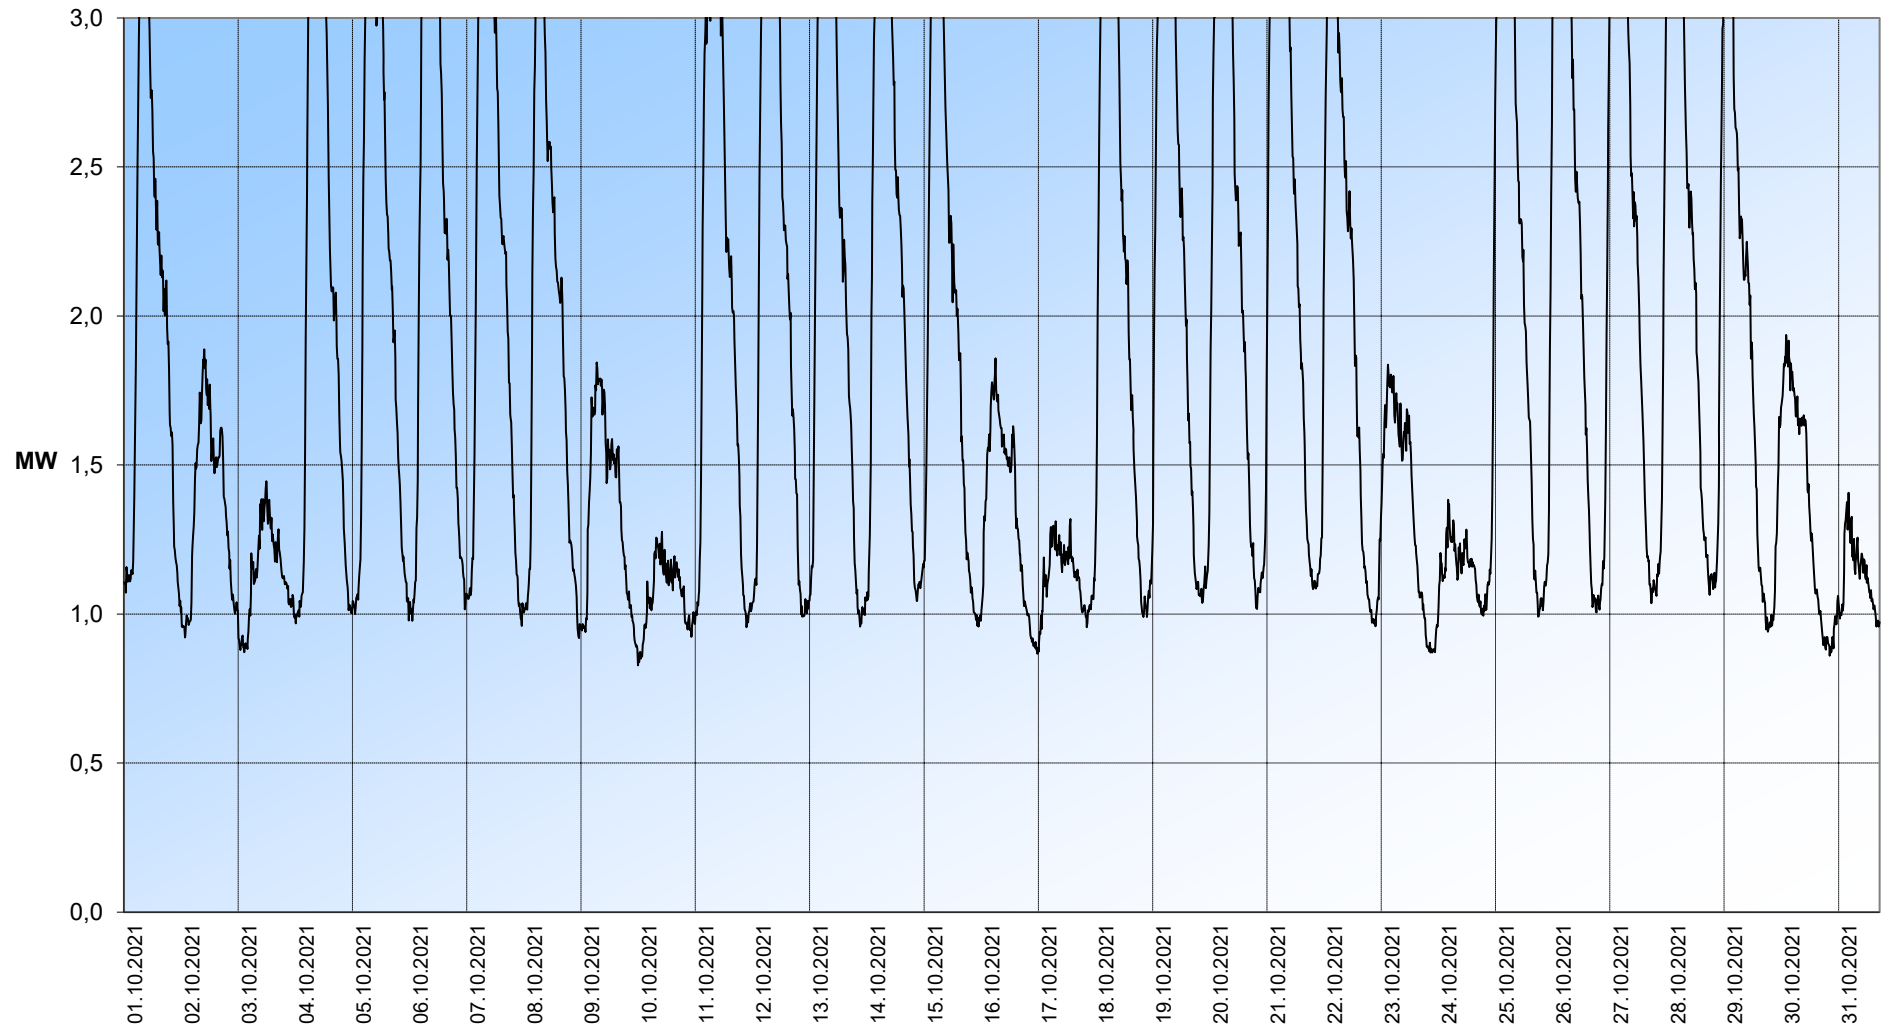

Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, November

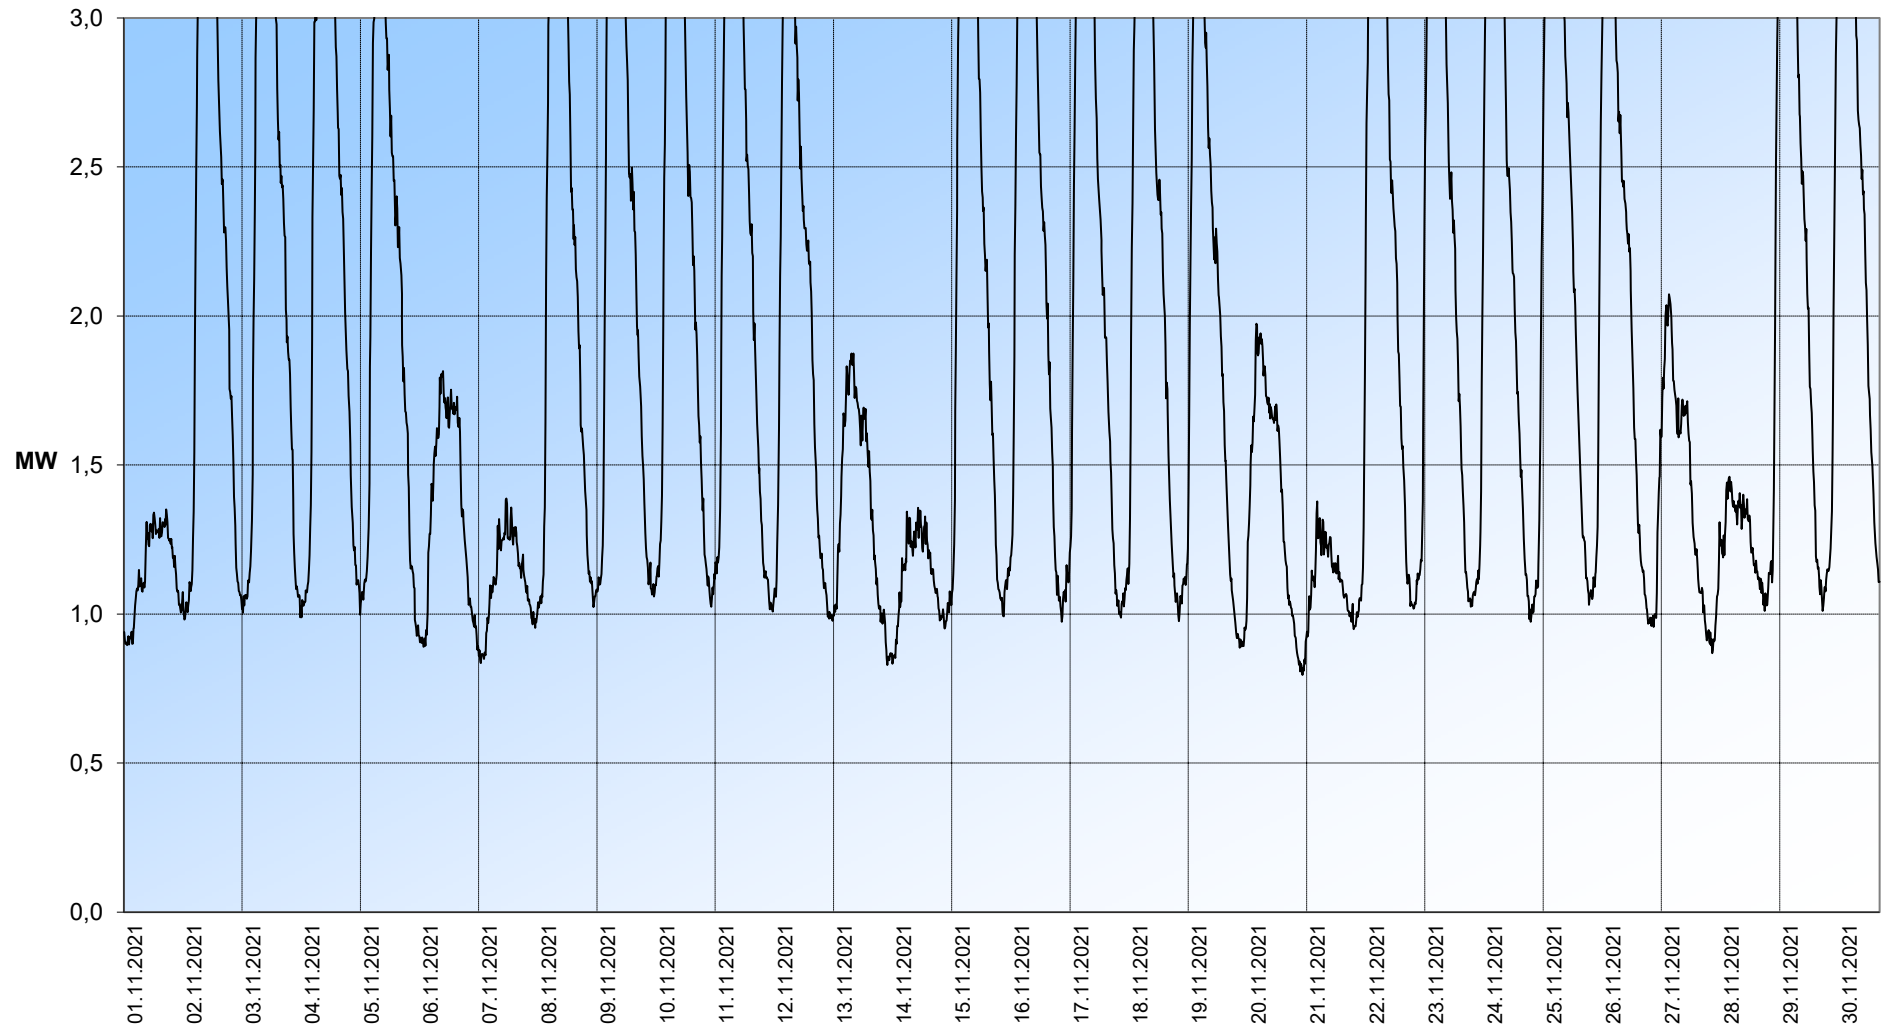

Summenlastgang Mittelspannungsabnehmer mit Umspannung zur Niederspannung, Dezember

